

当地における新型コロナウイルス感染症に関する情報(1月15日)


在モントリオール日本国総領事館

1 新型コロナ感染者数等の状況(1月15日、各州政府 HP から)


	感 染 者 数 (累計)	死 亡 者 数	入 院 者 数	ワクチン接種者 (累計)
ケベック州	238745 (+1918)	8938 (+62) (内 ICU 231(+1))	1496 (-27)	127073 (+11369)
(モントリオール)	84781 (+760)	4049 (+26)	-	34032
ニューブランズウィック州	884(+25)	12(0)	4 (+1) (内 ICU 1(+1))	7732(1/11)
ノバスコシア州	1550 (+2)	65 (0)	0(0)(内 ICU 0(0))	
プリンスエドワードアイラン ド州(1/12)	103	-	-	
ニューファンドランド・ラ プラドール州	395 (+1)	4 (0)	1 (0) (内 ICU 0(0))	5291(1/13)

(注：カッコ内は前日比。)

モントリオール島地区別感染者数（1月15日12時現在）

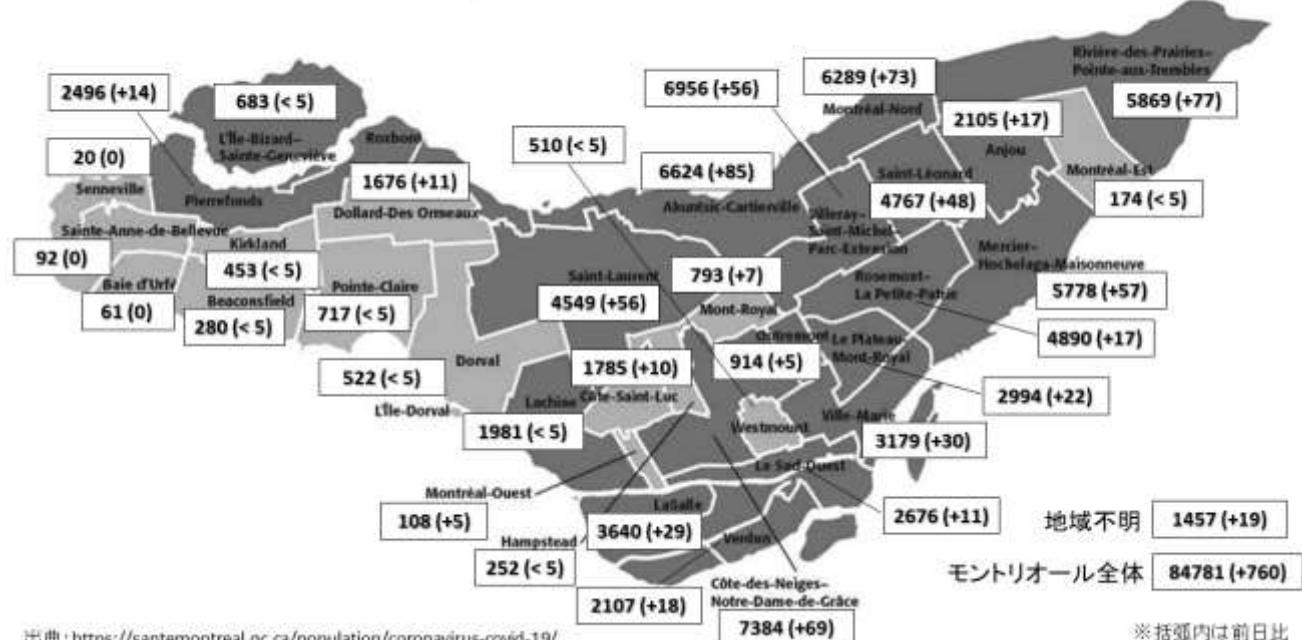

出典: <https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/>

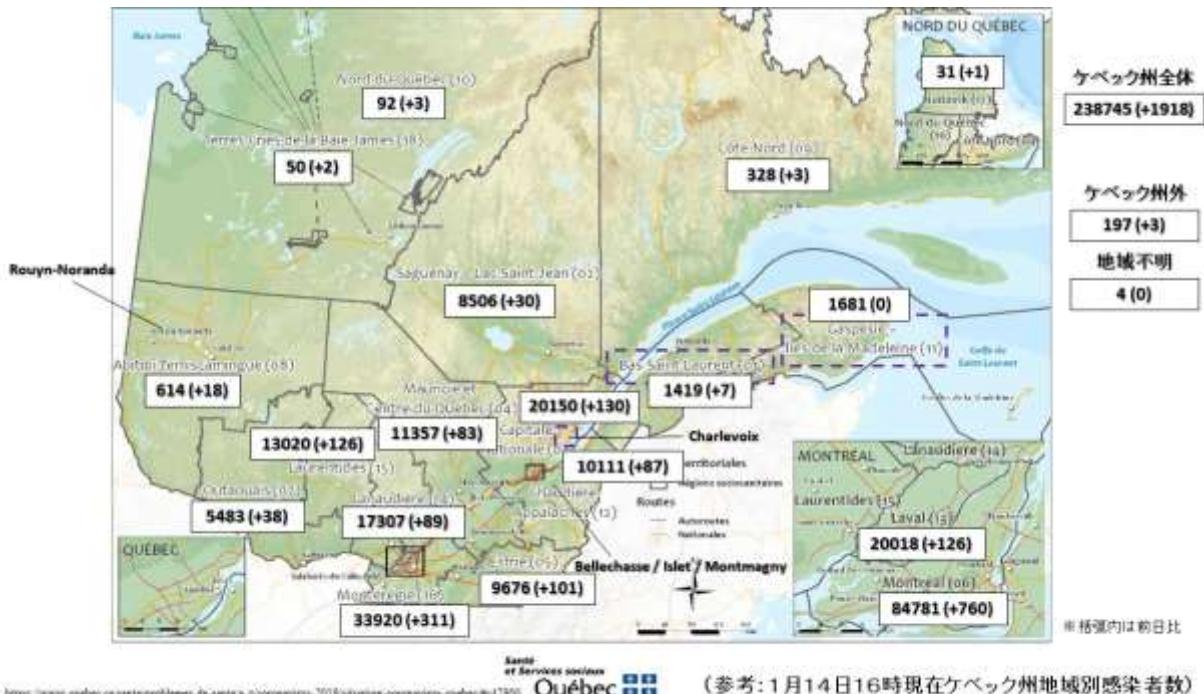

2 新型コロナに関する主な政府発表・報道等

ケベック州

La CNESST approuve le masque N99

Après l'avoir d'abord refusé, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a finalement autorisé le déploiement des masques N99 de Dorma Filtration. Le masque de Dorma Filtration répond finalement aux critères de qualité « et permet de diminuer les expositions à certains contaminants présents dans l'air, comme le SARS-CoV-2, à près de 99 % ».

<https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-15/la-cnesst-approuve-le-masque-n99.php>

Le dépistage par la salive serait efficace, selon une étude

Les tests de salive pour le dépistage de la COVID-19 seraient tout aussi fiables et efficaces que les tests standards par prélèvement nasal, selon une analyse réalisée par des chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

<https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-15/le-depistage-par-la-salive-serait-efficace-selon-une-etude.php>

大西洋4州

ノバスコシア

Nova Scotia to continue holding back 2nd dose of COVID-19 vaccine

Nova Scotia will continue to hold back second doses of COVID-19 vaccine until it is guaranteed there will be no interruption in supply.

<https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-update-friday-january-15-1.5874741>

以上